


ЩС-2  
P<sub>y</sub> = 65,95 кВт  
P<sub>p</sub> = 49,5 кВт  
I<sub>p</sub> = 79,3 А

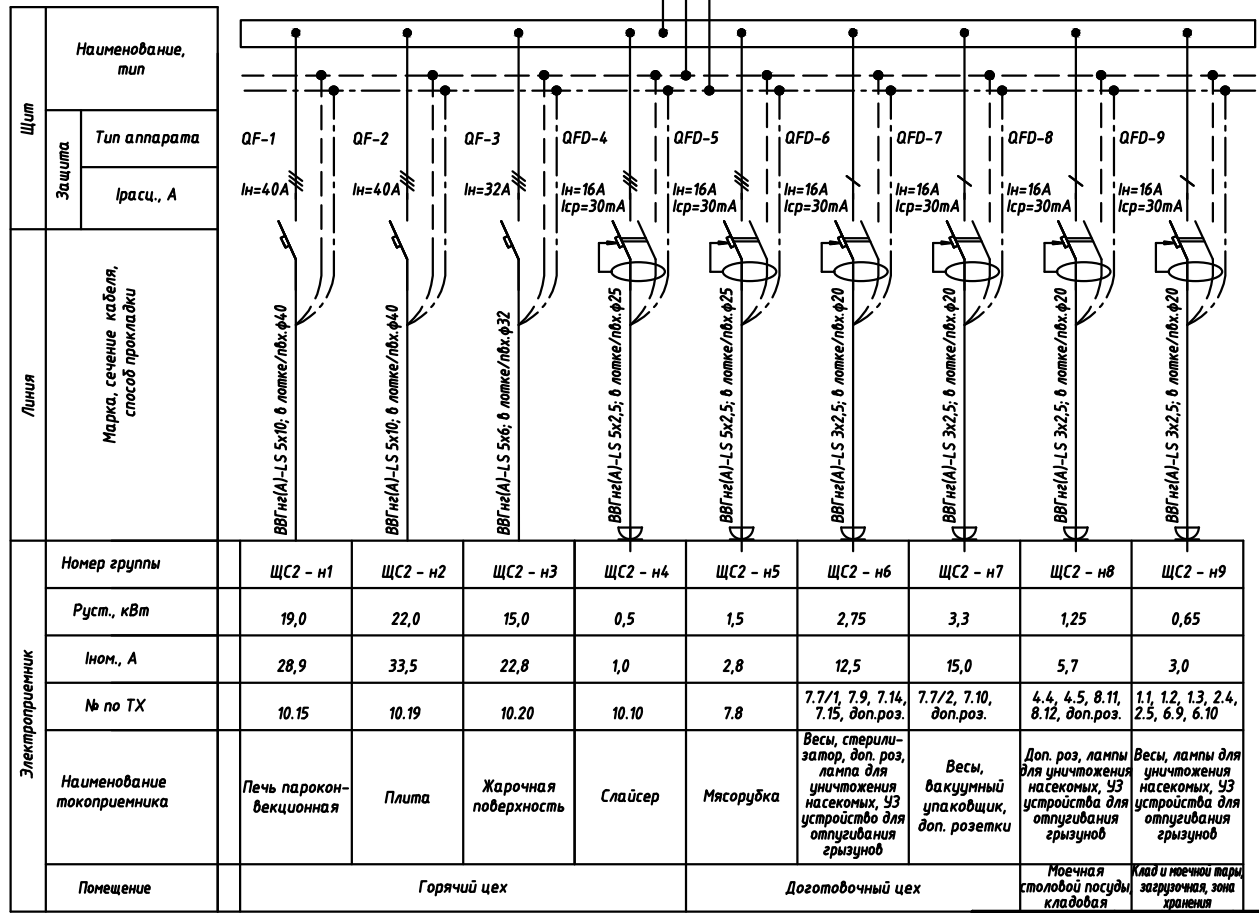

Электроприемник	Номер группы	ЩС2 - н1	ЩС2 - н2	ЩС2 - н3	ЩС2 - н4	ЩС2 - н5	ЩС2 - н6	ЩС2 - н7	ЩС2 - н8	ЩС2 - н9
	Руст., кВт	19,0	22,0	15,0	0,5	1,5	2,75	3,3	1,25	0,65
	Ином., А	28,9	33,5	22,8	1,0	2,8	12,5	15,0	5,7	3,0
	№ по ТХ	10.15	10.19	10.20	10.10	7.8	7.7/1, 7.9, 7.14, 7.15, доп.роз.	7.7/2, 7.10, доп.роз.	4.4, 4.5, 8.11, 8.12, доп.роз.	1.1, 1.2, 1.3, 2.4, 2.5, 6.9, 6.10
	Наименование токоприемника	Печь пароконвекционная	Плита	Жарочная поверхность	Слайсер	Мясорубка	Весы, стерилизатор, доп. роз. лампа для уничтожения насекомых, УЗ устройство для отпугивания грызунов	Весы, вакуумный упаковщик, доп. розетки	Доп. роз. лампы для уничтожения насекомых, УЗ устройства для отпугивания грызунов	Весы, лампы для уничтожения насекомых, УЗ устройства для отпугивания грызунов
	Помещение	Горячий цех				Догоотовочный цех			Моечная столовой посуды, кладовая	Клад и моечная тары, загрузочная зона хранения

Изм.	Кол.уч.	Лист	И док	Подпись	Дата
ГИП	Клименко	Д	04.21		
Разраб	Клубков	Б	04.21		
Проверил	Степанов	Б	04.21		

Взам. инв. №	
--------------	--

Подп. и дата	
--------------	--

Инв. №подл.	
-------------	--

СПП-5-21-03-30,ЭМ			
Гостиничный комплекс категории 5 звезд с апартаментами			
Апартаменты Блок А	Стадия	Лист	Листов
	Р	19	
Принципиальная схема щита силового пищеблока ЩС-2		ООО "РЕГИОНПРОЕКТ"	