


Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. №подл.

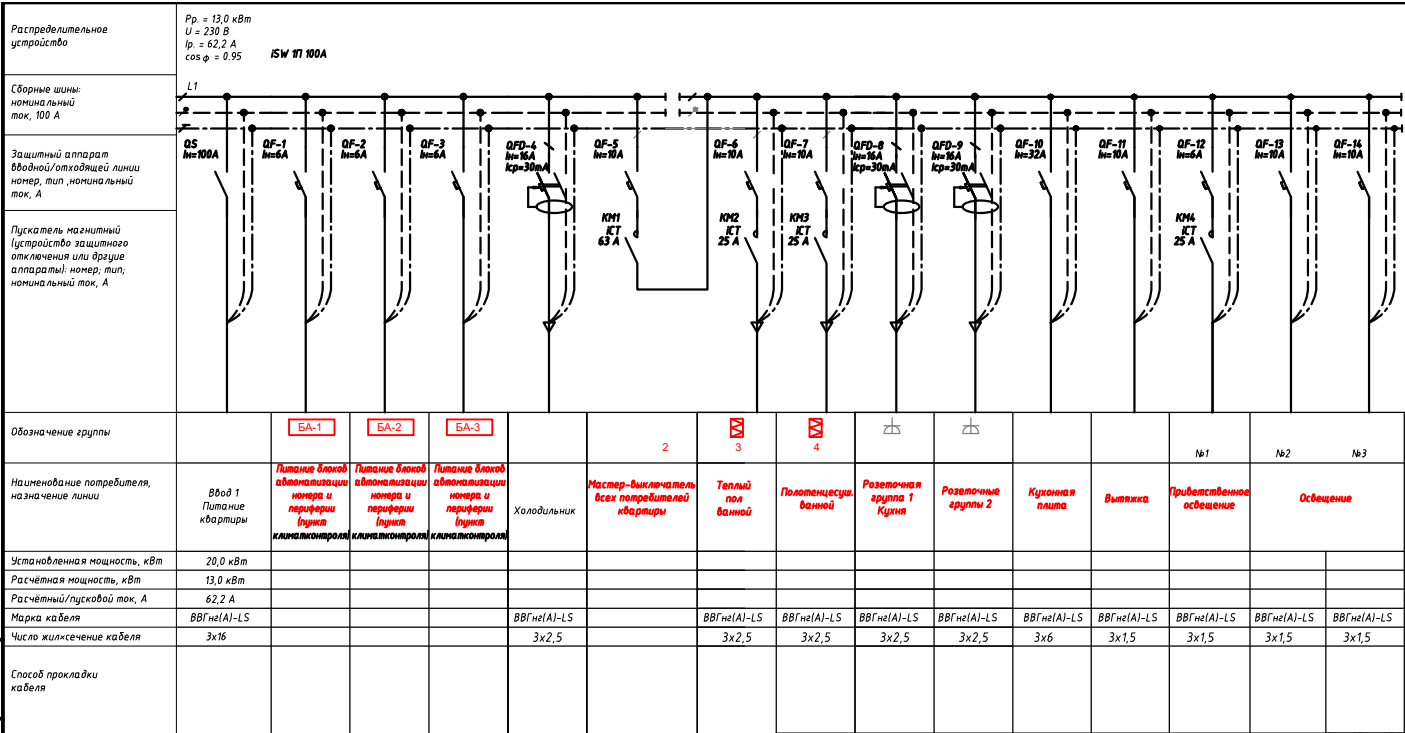

Обозначение группы		БА-1	БА-2	БА-3		2	3	4				№1	№2	№3
Наименование потребителя, назначение линии	Ввод 1 Питание квартиры	Питание блоков автоматизации номера и периферии (линия климатоконтроля)	Питание блоков автоматизации номера и периферии (линия климатоконтроля)	Питание блоков автоматизации номера и периферии (линия климатоконтроля)	Холодильник	Мастер-выключатель всех потребителей квартиры	Теплый пол ванной	Полотенцесуш. ванной	Розеточная группа 1 Кухня	Розеточные группы 2	Кухонная плита	Вытяжка	Прибелственное освещение	Освещение
Установленная мощность, кВт	20,0 кВт													
Расчётная мощность, кВт	13,0 кВт													
Расчётный/пусковой ток, А	62,2 А													
Марка кабеля	ВВГнг(А)-LS				ВВГнг(А)-LS	ВВГнг(А)-LS	ВВГнг(А)-LS	ВВГнг(А)-LS	ВВГнг(А)-LS	ВВГнг(А)-LS	ВВГнг(А)-LS	ВВГнг(А)-LS	ВВГнг(А)-LS	ВВГнг(А)-LS
Число жил/сечение кабеля	3х16				3х2,5	3х2,5	3х2,5	3х2,5	3х2,5	3х6	3х1,5	3х1,5	3х1,5	3х1,5
Способ прокладки кабеля														

Задание в раздел ЭМ:
1. Предусмотреть разделом ЭМ установку в индивидуальных квартирных щитках оборудования помеченного красным цветом
2. Модульные контакторы КМ1-КМ3 в модификации с ручным управлением, катушка 230VАС
3. Количество линий для БА-хх-ууу (QF2) предусмотреть:
3.1. Для 1к квартир - 1шт.
3.2. Для 2к квартир - 2шт.
3.3. Для 3к квартиры - 3шт.
3.4. Для 4к квартир - 4шт.

СПП-5-21-03-30М.2									
Гостиничный комплекс категории 5 звезд с апартаментами									
Изм.	Колуч.	Лист	И док.	Подп.	Дата	Апартамнты Блок А. Номерной фонд			
ГИП	Полевой	01.22				Станд	Лист	Листов	
Разработал	Клубков	01.22				Р	41		
И.компр	Усевич	01.22	Подпист №9. Принципиальная схема щита ЩН				ООО "РЕГИОНПРОЕКТ"		